





carbonit®

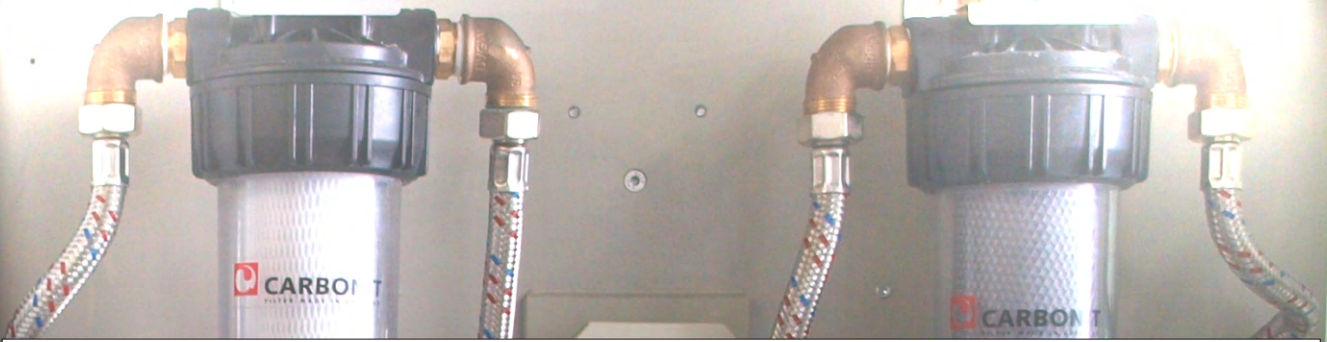

Chloroformrückhaltetest 17.07.2018

mit 1 mg/l Prüfwasserkonzentration und Vergleichspatronen in 65 mm Länge

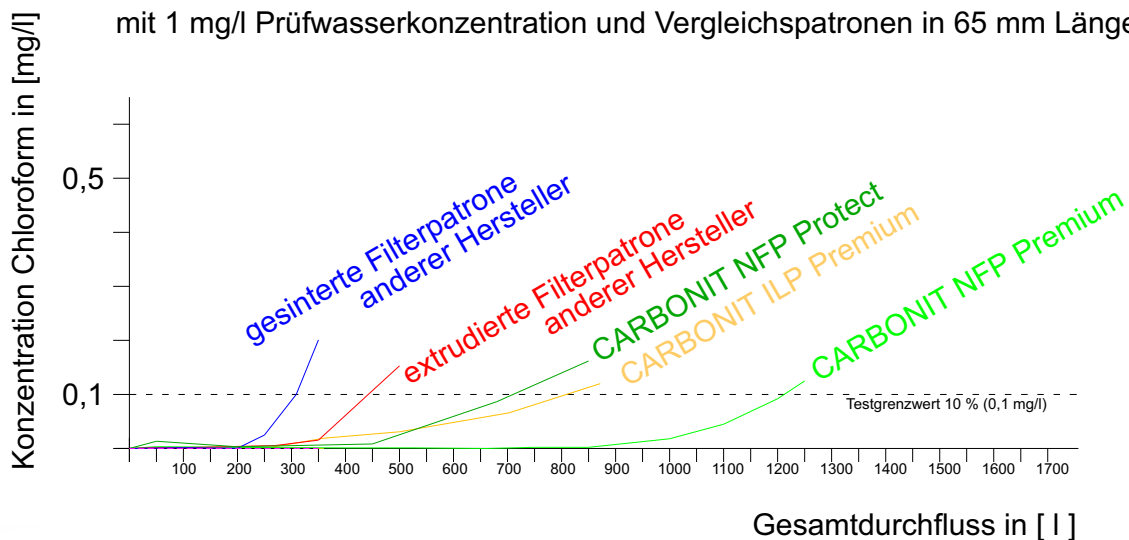

DAKKS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14497-01-00

ENGIE
GDF SUEZ E&P
Deutschland GmbH
www.gdfsuezep.de

Versuchsbeschreibung:

- Es wurden Vergleichspatronen mit 65 mm Länge hergestellt.
- Die Chloroformkonzentration des Prüfwassers wurde auf 1 mg/l eingestellt.
- Die Durchströmung der Testfilter erfolgte kontinuierlich ohne Pause.
- Die Tests wurden beim Erreichen der 10 % Grenze (nach DIN 14898) abgebrochen.
- Die Messungen erfolgten im Labor der GDF SUEZ E&P Deutschland GmbH Salzwedel.